

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БҒЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ОСАКАРОВ АУДАНЫ
БҒЛІМ БӨЛІМІНІҢ
№20 ЖАЛПЫ БҒЛІМ БЕРЕТІН
МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №20»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Қарағанды Республикасы, 101011, Қарағанды облысы,
Осакаров ауданы, Мирное ауылы,
Школьная көшесі, 1 ғимарат
БСН 050440003196
тел. 87214831321

Республика Казахстан, 101011, Карагандинская область,
Осакаровский район, село Мирное,
улица Школьная, здания 1
БИН 050440003196
тел. 87214831321

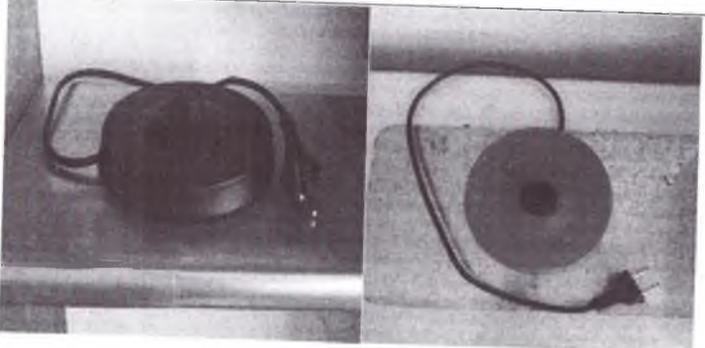
29 ма 2024 № 0806/76

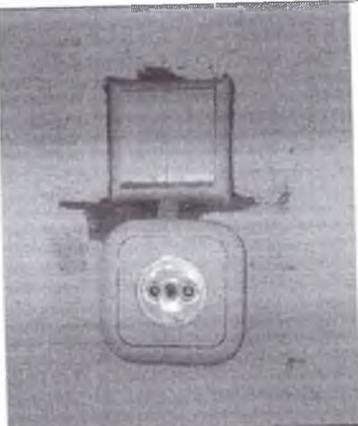
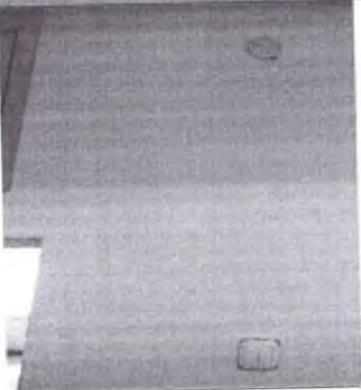
Начальнику ОЧС
Осакаровского района
полковнику гражданской
защиты
Сулейменову Д.О.

Согласно предписанию № 5 от 21.02.2024г. об устранении нарушений выданного сотрудниками ЧС Осакаровского района, сообщаем что, все выявленные нарушения правил пожарной безопасности при проверке в КГУ «Общеобразовательной школе №20 Осакаровского района» управления образования Карагандинской области /Карагандинская область Осакаровский район с.Мирное, ул. Школьная 1 устранены.

№	Выявленные нарушения	Срок устранения	Фото
1	Дежурных персоналов зданий обеспечить фонарями на случай отключения электроэнергии.	30.05.2024г	
2	Состояние огнезащитной обработки (пропитка) стропилы и обрешетки чердачного помещения после ее проведения провести лабораториями, аккредитованными в государственной системе технического регулирования.	30.05.2024г	Огнезащитная обработка (пропитка) чердачных помещений была проведена в июле 2023 года, следующая по плану июль 2024 года. Заявка подана в РОО.
3	В подвальном помещении не допускается хранение и	30.05.2024г	Подвальное помещение ОИШ №20 освобожденно от складирования горючих веществ и материалов

«ҚР ТЖМ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ ОСАКАРОВ
АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
Кіріс _____ Парақ / саны 3
Қосымша _____ Парақ / саны _____
20 24 29 05

	складирования горючих веществ и материалов.		
4	Эвакуационный выход с актового зала очистить от различных материалов.	30.05.2024г	
5	Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 2 шт.) перезарядить.	30.05.2024г	Заменена на новые
6	Не допускать использования электрочайник без специальной подставки.	30.05.2024г	
7	Провести проверку состояния стационарного оборудования и электропроводки силовой и осветительной сети, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств с оформлением акта (протокола) в соответствии с требованиями законодательства республики Казахстан в	30.05.2024г	Заявка подана в районный отдел образования, договор заключен.

	области электроэнергетики.		
8	В кабинете начальной военной подготовки электровключатель монтировать на негорючих основаниях.	30.05.2024г	
9	В кабинете математики обеспечить соединительные коробки защитными крышками.	30.05.2024г	
10	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики выполнить лицами, имеющими группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики республики Казахстан от 19 марта 2015 года №222.	30.05.2024г	Заявка подана в районный отдел образования , договор заключается.

Ответственный за пожарную безопасность территории и зданий школы завхоз Медведева Е.М.
Тел.: 8 -777-321-35-34

Директор



Handwritten signature

С.Будник